

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Кран шаровой Helver BV-22F



Тип изделия:

Кран шаровой

Серия: Helver BV

Наименование:

BV-22F-316-15-H Кран шаровой Helver двухсоставной фланцевый DN15 PN16 бар T_{max}=+200°C; корпус: нерж. сталь AISI316, с площадкой по ISO-5211

Товарный знак: Helver™

Изготовитель: ООО «Хелвер»

Страна производства:

Произведено в Китае по техническим условиям ООО "Хелвер"

Разрешительная документация:

Декларация о соответствии
ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР010 000.00 31439

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	2
2. ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ.....	2
3. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ.....	3
4. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ КЛАПАНОВ.....	4
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.....	4
6. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ.....	5
7. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ.....	6
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	7
9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	7
10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ.....	7
11. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	8

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кран шаровой двухсоставной Helver серии BV (далее — кран) предназначен для установки на трубопроводы для открытия и перекрытия потока рабочей среды путем изменения площади проходного сечения.

2. ОБОЗНАЧЕНИЕ МАРКИРОВКИ

Серия: **BV** — **22F** — **316** — **15**

Тип и конструкция

Двухсоставной двухходовой резьбовой	21
Двухсоставной двухходовой резьбовой с ISO-фланцем	21F
Двухсоставной двухходовой фланцевый	22
Двухсоставной двухходовой фланцевый с ISO-фланцем	22F
Трехсоставной двухходовой резьбовой	31
Трехсоставной двухходовой резьбовой с ISO-фланцем	31F
Трехсоставной двухходовой фланцевый	32
Трехсоставной двухходовой фланцевый с ISO-фланцем	32F
Трехходовой резьбовой L-порт с ISO-фланцем	331FL
Трехходовой резьбовой T-порт с ISO-фланцем	331FT

Марка стали

AISI304	304
AISI316	316

Диаметр номинальный (DN), mm

15-100
(1/2" - 4")

3. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общие параметры клапана

Диаметр номинальный (DN), мм	15- 100
Давление номинальное (PN), бар	16
Тип присоединения	фланцевый (ГОСТ 33259-2015)
Стандарт фланца для присоединения пневмопривода	ISO 5211

Параметры рабочей среды

Рабочая среда	воздух, вода, насыщенный пар (до 8 бар(и) 165 °С), масло и другие жидкости и газы, совместимые с материалами и уплотнениями корпуса крана*
Максимальная температура, °С	200
Минимальная температура, °С	-60 (не допускается замерзание/ кристаллизация рабочей среды в корпусе крана)

Материалы основных деталей клапана

Корпус крана	Нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
Шар	Нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316
Уплотнение шара	PTFE


Показатели надежности**

Средний срок службы до списания (не менее, лет)	10
Средняя наработка на отказ (не менее, часов)	15,000
Назначенный ресурс, циклов	100,000

*Рабочими средами не могут являться воспламеняющиеся, окисляющиеся, горючие, взрывчатые и токсичные жидкости и газы

** Фактический ресурс крана и наработка до отказа зависят от условий эксплуатации.

ДИАГРАММА РАБОЧЕЙ ОБЛАСТИ КРАНА «ТЕМПЕРАТУРА/ ДАВЛЕНИЕ»

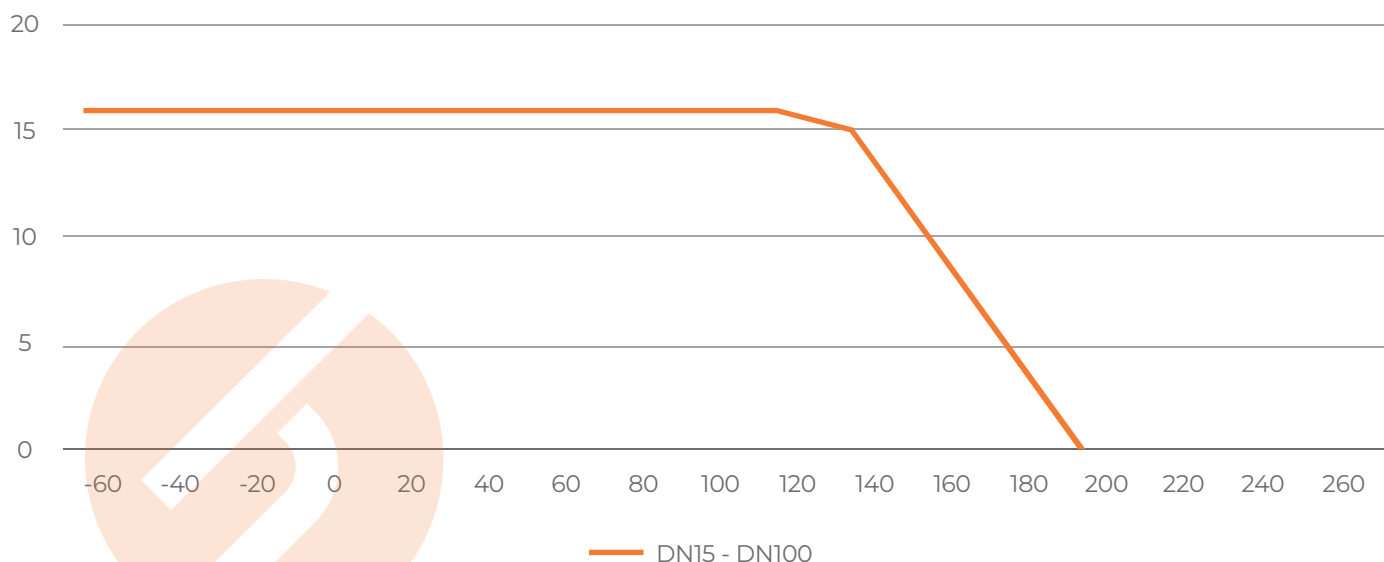

Важно: условное давление PN и максимальная температура $T_{\text{макс}}$ крана не являются одновременными характеристиками. При использовании кранов необходимо пользоваться диаграммой рабочей области «Температура/ Давление».

4. ТАБЛИЦА ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ КЛАПАНОВ


Коэффициент пропускной способности и крутящий момент клапанов			
Модель	DN, мм	Коэффициент пропускной способности (Kvs), м3/ч	Крутящий момент, Нм*
BV-22F-... - 15	15	19	7
BV-22F-... - 20	20	43	8
BV-22F-... - 25	25	69	11
BV-22F-... - 32	32	86	18
BV-22F-... - 40	40	145	35
BV-22F-... - 50	50	210	49
BV-22F-... - 65	65	440	61
BV-22F-... - 80	80	860	71
BV-22F-... - 100	100	1440	144

*После длительного простоя момент «срыва» может превышать указанный в 1,5-2 раза.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


Корпус крана состоит из двух частей, вкрученных друг в друга. Между ними расположен шар с отверстием и уплотнения шара. Поворот штока на 90° приводит к повороту шара и открытию или закрытию клапана. Кран фланец с площадкой под привод ISO-5211, благодаря чему на кран помимо рукоятки можно установить привод (пневматический, электрический, редуктор) для управления поворотом шара.

6. ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

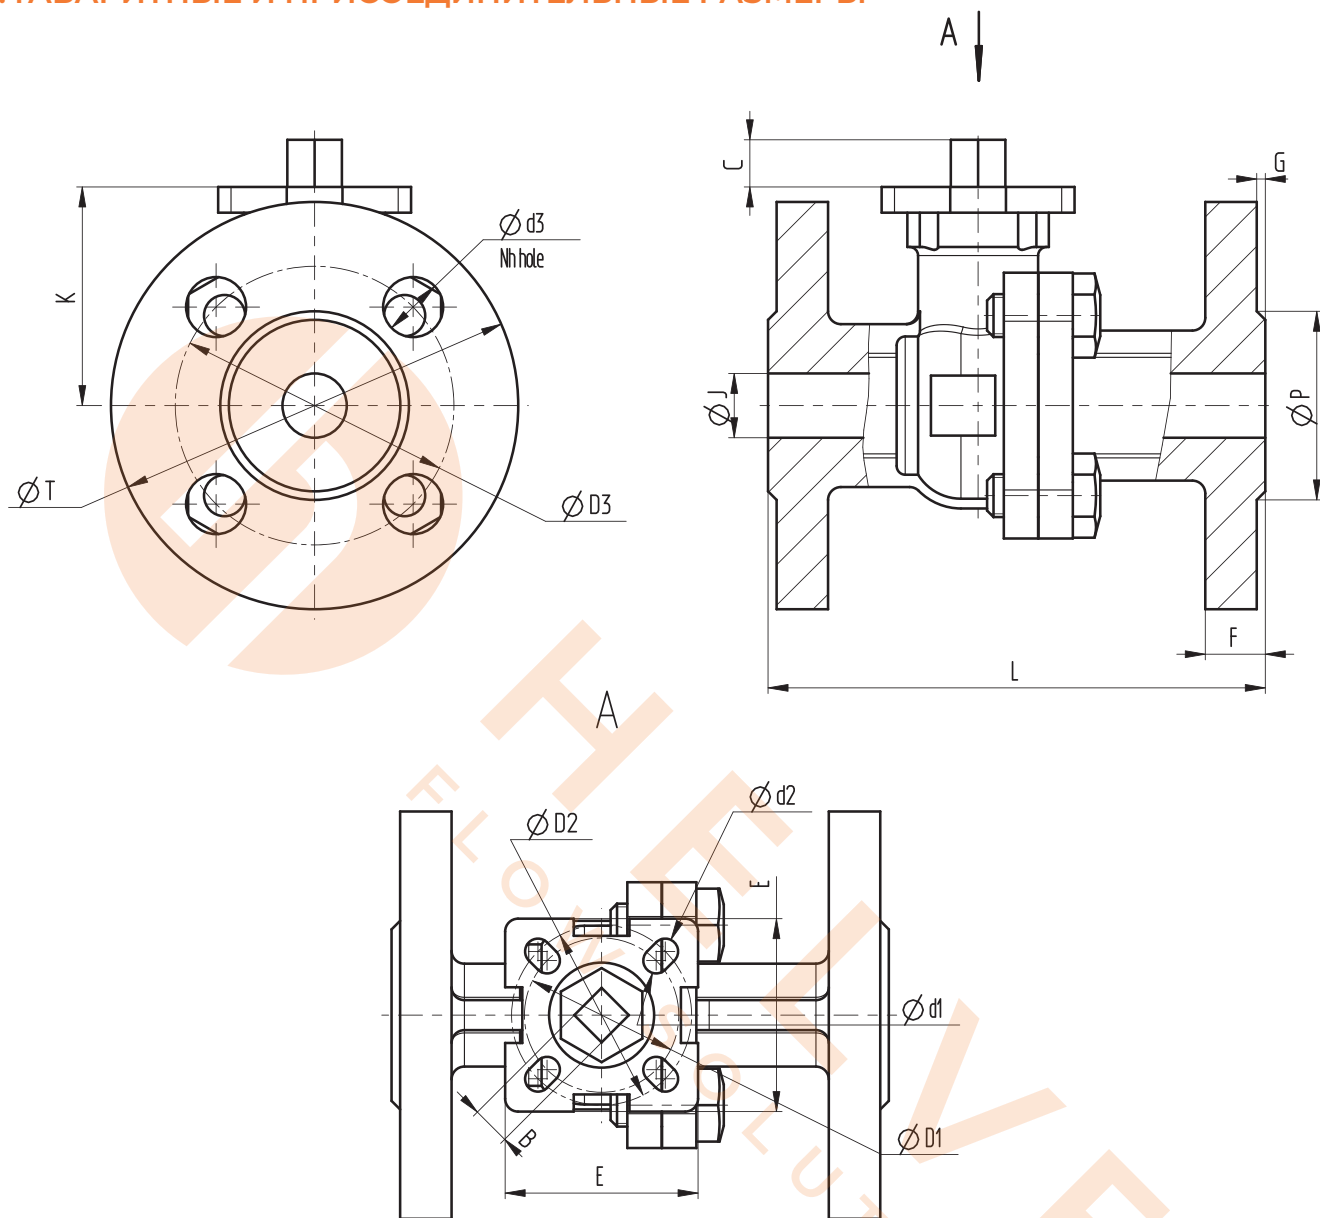

Размер		B	C	D1	D2	D3	d1	d2	d3	Nh	E	F	J	G	K	L	P	T
mm	in																	
15	0,5"	9	11	36	42	65	6	6	14	4	45	14	15	2	51	116	44	95
20	0,75"	9	13	36	42	75	6	6	14	4	45	17	20	3	55	122	57	105
25	1"	11	12	42	50	85	6	7	14	4	51	17	25	3	60	128	67	115
32	1,25"	11	12	42	50	100	6	7	18	4	51	17	32	3	72	131	77	140
40	1,5"	14	16	50	70	110	7	9	18	4	69	17	38	4	76	143	85	150
50	2"	14	17	50	70	125	7	9	18	4	69	19	50	4	84	153	100	165
65	2,5"	17	18	70	102	145	9	11	18	4	95	19	65	4	100	173	122	185
80	3"	17	23	70	102	160	9	11	18	8	95	21	80	4	115	180	135	200
100	4"	17	16	70	102	180	9	11	18	8	95	21	100	4	135	195	155	220

7. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

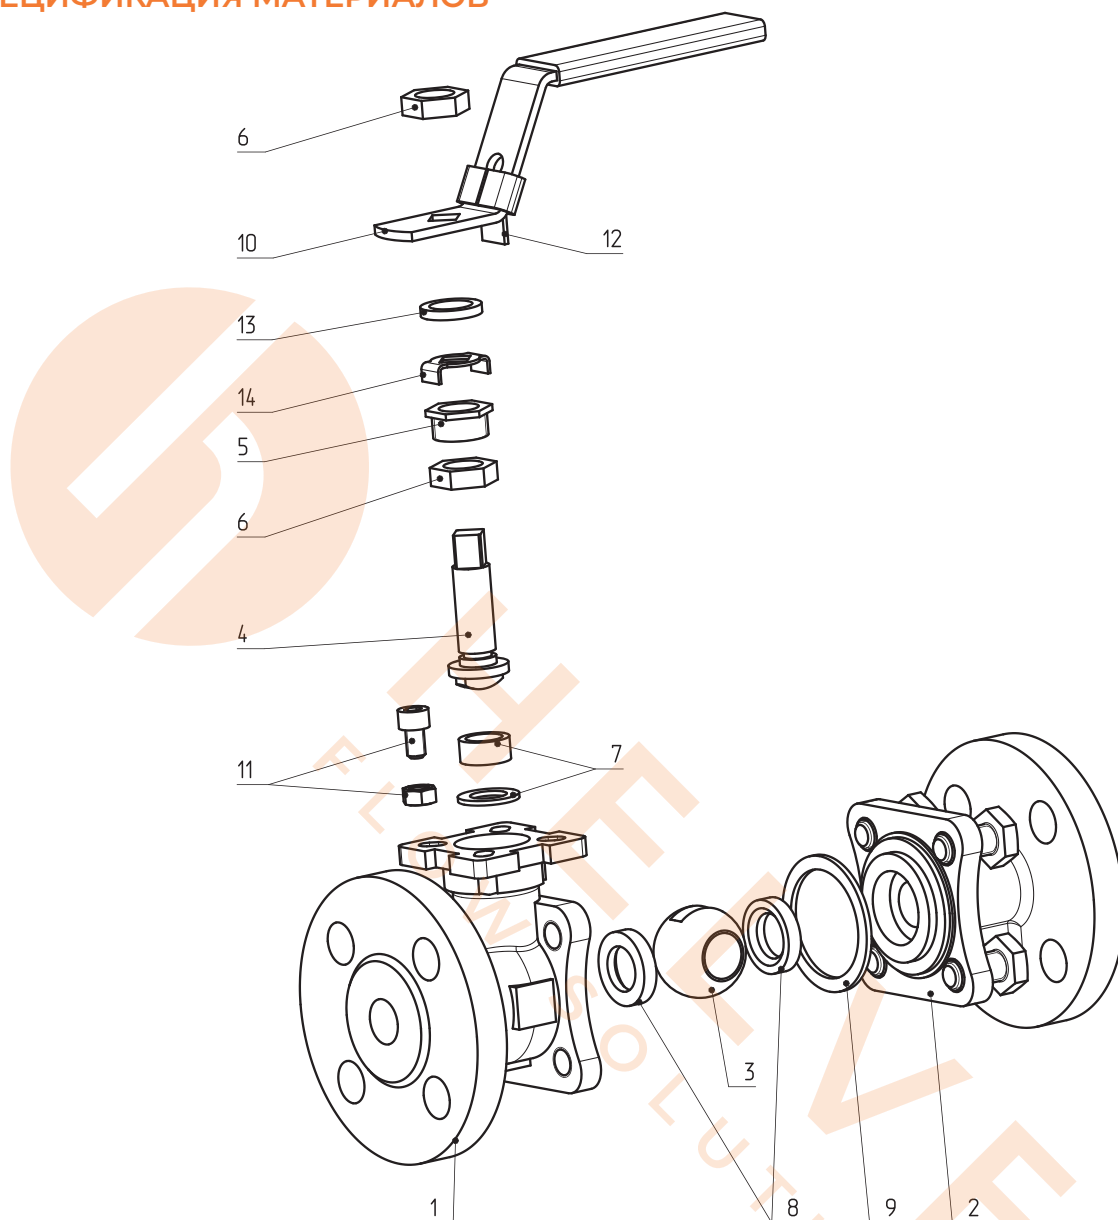

№	Наименование	Кол-во	Материал
1	Корпус	1	AISI 316
2	Ответная часть корпуса	1	AISI 316
3	Шар	1	AISI 316
4	Шток	1	AISI 316
5	Гайка	1	AISI 316
6	Гайка	2	AISI 316
7	Уплотнение штока	2	PTFE
8	Уплотнение шара	2	PTFE
9	Уплотнение корпуса	1	PTFE
10	Рукоятка	1	AISI304 + полиуретан
11	Болт, гайка	1	AISI304
12	Фиксатор положения	1	AISI304
13	Шайба	1	AISI304
14	Шайба	1	AISI304

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует нормальную работу оборудования при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи.

Расчетный срок службы оборудования составляет не менее 10 лет, при условиях его эксплуатации в соответствии с правилами и рекомендациями настоящего документа, при отсутствии длительных пиковых нагрузок и других негативных факторов.

Гарантийное обслуживание производится при доставке оборудования на территорию изготовителя по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, д. 62 корп. 20

Условие прекращения гарантийных обязательств: наличие следов вскрытия и манипуляций с внутренними компонентами крана, наличие химических или механических повреждений.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оборудование произведено в соответствии с требованиями ТУ ВУ ТУ 193715448.004 Краны шаровые серии BV и признано годным к эксплуатации.

Краны шаровые Helver BV успешно прошли программу приемо-сдаточных испытаний:

- Гидравлические испытания на прочность корпуса и герметичность изделия (испытания водой давлением равным 1,5PN и 1,1PN соответственно);
- Проверка правильности и качества сборки;
- Проверка работоспособности;
- Проверка комплектности;
- Проверка маркировки.

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ

Наименование изготовителя	ООО «Хелвер»
Адрес изготовителя	220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 62/20, каб. 152
Дата продажи	
Количество, шт.	
ФИО / Подпись	

МП



HELVER
FLOW SOLUTIONS



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Хелвер»,
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193715448,

место нахождения (адрес юридического лица): Республика Беларусь, 220140, город Минск, улица Притыцкого, дом 62, корпус 20, кабинет 152, 3 этаж,
номер телефона: +375447758899, адрес электронной почты: info@helver.by

в лице директора Буряка Алексея Андреевича

заявляет, что арматура промышленная трубопроводная: шаровые краны торговой марки Helver, серия: BV

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хелвер»

место нахождения (адрес юридического лица) Республика Беларусь, 220140, город Минск, улица Притыцкого, дом 62, корпус 20, кабинет 152, 3 этаж,

адрес мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 1. Республика Беларусь, 220140, город Минск, улица Притыцкого, дом 62, корпус 20, кабинет 152, 3 этаж

2. No. 518, TIANSHAN INDUSTRIAL PARK, XIAOZHAN TOWN, JINNAN DIST, TIANJIN, CHINA, Китай

продукция изготовлена в соответствии с ТУ ВУ 193715448.004-2024 «Краны шаровые «Helver» серии BV»

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8481 80 819 9

серийный выпуск

Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:

протокола испытаний № 2024-049-00 от 06.06.2024, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ИЛТЭКС Пром»,

Республика Беларусь

Схема декларирования соответствия: 1д.

Дополнительная информация:

Обоснование безопасности б/н от 15.03.2024, ГОСТ 21345-2005 (раздел 5, раздел 6) «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»

Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2024.

Условия хранения продукции, срок службы и гарантийный срок эксплуатации: согласно товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.07.2029 включительно.



(Подпись)

М.П.

Буряк Алексей Андреевич
(Ф.И.О заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС № ВУ/112.11.01. ТР010 000.00 31439

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.07.2024





HELVER
FLOW SOLUTIONS



HELVER
FLOW SOLUTIONS

Тел.: +375 44 775 88 99

WWW.HELVER.BY

Изготовитель: ООО «Хелвер»
Адрес изготовителя: 220140, г.Минск,
ул. Притыцкого, 62/20, каб. 152